Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Испытательная лаборатория

Юридический адрес:
628606 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
Телефон, факс (3466)41-26-52
e-mail: ses-nv@yandex.ru
ОКПО 73170359, ОГРН1058600003736
ИНН/КПП 8601024801/860343001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510817

Зарегистрирован в Госреестре:
17 декабря 2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№571 /П от 18 декабря 2017 года
Код формы: Ф.02.17.10.2015

1. Наименование предприятия, организации: Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

2. Юридический адрес: 628681, Тюменская область, ХМАО -Югра, г. Мегион, ул..Дружбы, 6а

3. Место проведения испытания: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,23, отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей»

4. Измеряемый фактор: искусственная освещенность

5. Источник фактора: осветительные установки

6. Дата измерения: 13.12.2017 г.

7. Ф.И.О, должность специалистов, проводивших измерения: помощник врача по общей гигиене Липкина Наталья Андреевна

8. Ф.И.О., должность представителя, присутствующего при измерении: старшая медицинская сестра Холопова Галина Владимировна

11. Дополнительные сведения: напряжение сети U_1= 220 В в начале измерения, U_2 = в конце измерения 220 В , индекс помещения 1,2, замеры проводились в темное время суток

10. Основание для проведения измерений, испытаний: договор №667 от 27.09.2017

11. Эскиз: на странице 2

12. ФИО, должность ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Липкина Наталья Андреевна

13. Руководитель (заместитель) ИЛЦ: В.Н.Маценко

МП

вх. 679
26.03.2018

14. Средства измерения, сведения о государственной поверке к протоколу испытаний №571 /П от 18.12. 2017 года

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской №	Погрешность средства измерения	Сведения о государственной поверке		
				№ свидетельства	Дата свидетельства	Действует до
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ-43, люксметр + измеритель температуры и относительной влажности воздуха	43270	± 8	2105588/336	05.10.2017	04.10.2018
2	Мульмиметр цифровой портативный M890G	20041249907	±0,5+ 2D	23573/1	14/12.2016	14/12.2017
3	Рулетки измерительные металлические Geodox PK2-8	б/н		721	04.05.2017	03.05.2018

15. Нормативные документы, регламентирующие измерения, испытания:

1.ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

16. ЭСКИЗ к протоколу испытаний №571 /П от 18.12.2017

Учебный кабинет

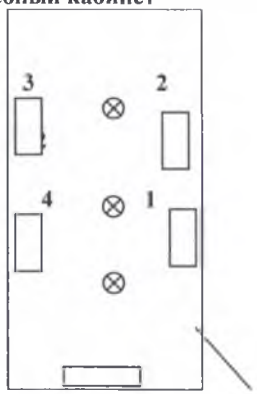

Игровая

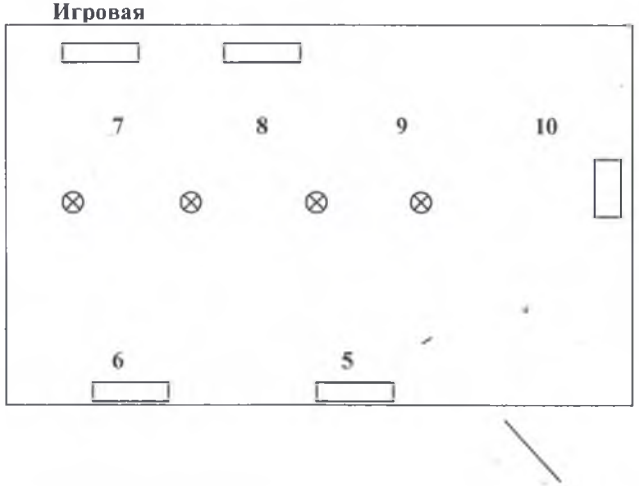

17. Результаты испытания к протоколу №571/П от 18.12.2017

№ п/п	Место проведения испытания, номер контрольной точки по эскизу, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерения вертикальная, (горизонтальная, наклонная)	Высота от пола в м	Искусственная освещенность, лк										
				Измеренная			Расширенная неопределенность измерения, лк с вероятностью 0,95	Фактическая			Расширенная неопределенность измерения, лк с вероятностью 0,95	Нормируемая с поправкой, если необходимо и указанием о причине введения поправки		
				Комбинированное освещение		Общее освещение		Комбинированное освещение		Общее освещение		Комбинированное освещение		Общее освещение
				Общее	Общее и местное			Общее	Общее и местное			Общее	Общее и местное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Учебный кабинет														
1	точка 1 рабочий стол	Г*	0,0			346,0	±32,0			346,0	±32,0			300-500
2	точка 2 рабочий стол	Г	0,0			331,7	±30,8			331,7	±30,8			300-500
3	точка 3 рабочий стол	Г	0,0			354,3	±32,9			354,3	±32,9			300-500
4	точка 4 рабочий стол	Г	0,0			338,7	±31,4			338,7	±31,4			300-500
Игровая														
5	точка 5 на полу	Г	0,0			235	±22			235	±22			200
6	точка 6 на полу	Г	0,0			243	±23			243	±23			200
7	точка 7 на полу	Г	0,0			238	±22			238	±22			200
8	точка 8 на полу	Г	0,0			255	±24			255	±24			200
9	точка 9 на полу	Г	0,0			226	±21			226	±21			200
10	точка 10 на полу	Г	0,0			266	±25			266	±25			200

Ф.И.О, должность лица, ответственного за испытания: помощник врача по общей гигиене Н.А.Липкина
врач по общей гигиене А.В.Коломиец

*Г- горизонтальная

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном»
Орган инспекции

Юридический адрес:
628012, Тюменская область, ХМАО- Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Аттестат аккредитации
RA RU.710084
Дата включения в реестр 03.07.2015

Экспертное заключение № НВ.20.О.22188.12.17
от 18.12.2017

(Приложение к протоколу испытаний №571 /П от 18.12.2017
По результатам гигиенической оценки протокола испытаний

УСТАНОВЛЕНО:

Дата проведения инспекции: 18.12.2017
Наименование объекта экспертизы: искусственная освещенность
Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,23, Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»
Наименование заявителя: Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах

Интервал неопределенности результатов измерений искусственной освещенности находится внутри области допустимых значений. Оценка соответствия продемонстрировала, что контролируемый параметр **соответствует**, СанПиН2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:
Врач по общей гигиене,
Заведующий отделением обеспечения
надзора за гигиеной детей и подростков
(сертификат №0155240535225,
действителен до 13.06.2020 года) _____ Ю.Н. Шаповал
(подпись) (Ф.И.О.

Утверждаю:
Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ
в ХМАО -Югре в городе Нижневартовске
и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном» _____ Л.Н. Шафранова
(подпись) (Ф.И.О)

Код формы: Ф.ОИ.02.12.02.2015, издание 2

Приложение №1 к протоколу №571/П от 18.12.2017

№ точки	Результат измерения			Допустимая основная погрешность СИ, %	Дополнительная погрешность СИ, %	Неопределенность по типу А, ua	Неопределенность по типу В, ub	Неопределенность доп.погрешности, uci	Интервал неопределенности	Результат измерений	
	1	2	3							Среднее значение	Расширенная неопределенность U (95%)
Учебный класс											
1	347	345	346	**8**	**0**	0,6	16,0	0	314,0 ÷ 378,0	346,0	32,0
2	329	331	335	**8**	**0**	1,8	15,3	0	300,8 ÷ 362,5	331,7	30,8
3	352	354	357	**8**	**0**	1,5	16,4	0	321,5 ÷ 387,2	354,3	32,9
4	336	339	341	**8**	**0**	1,5	15,6	0	307,2 ÷ 370,1	338,7	31,4
Игровая комната											
5	234	235	237	**8**	**0**	1	11	0	213,5 ÷ 257,1	235	22
6	245	243	241	**8**	**0**	1	11	0	220 ÷ 266	243	23
7	239	236	238	**8**	**0**	1	11	0	216 ÷ 260	238	22
8	254	255	257	**8**	**0**	1	12	0	232 ÷ 279	255	24
9	223	227	228	**8**	**0**	2	10	0	205 ÷ 247	226	21
10	267	265	266	**8**	**0**	1	12	0	241 ÷ 291	266	25